
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: 274_half Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 6 Anzahl der Meßschritte: 61
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 11:33
 Nummer der Meßreihe: 0 Datum: 18.07.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 0.5
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK		AUSLENKUNG AUS DER VERTIKALEN		GESAMTAUSLENKUNG REL.ZUM FIXPUNKT		ABWEICHUNG NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
0.5	-0.60	-0.10	-0.1275	-0.4100	21.8350	0.4575	-1.53	-0.50
1.0	-0.10	0.40	0.4350	0.4750	21.9625	0.8675	-0.05	0.10
1.5	0.40	0.90	0.5275	0.4375	21.5275	0.3925	-0.07	0.18
2.0	0.90	1.40	0.7750	0.2300	21.0000	-0.0450	-0.10	0.20
2.5	1.40	1.90	0.6600	0.1575	20.2250	-0.2750	-0.05	0.17
3.0	1.90	2.40	0.6700	-0.0025	19.5650	-0.4325	-0.10	0.18
3.5	2.40	2.90	0.7350	-0.1375	18.8950	-0.4300	-0.10	0.17
4.0	2.90	3.40	0.4925	-0.1975	18.1600	-0.2925	-0.08	0.18
4.5	3.40	3.90	0.4175	-0.1600	17.6675	-0.0950	-0.13	0.20
5.0	3.90	4.40	0.3150	-0.1200	17.2500	0.0650	-0.10	0.15
5.5	4.40	4.90	0.2950	-0.0350	16.9350	0.1850	-0.10	0.15
6.0	4.90	5.40	0.2875	0.0575	16.6400	0.2200	-0.13	0.18
6.5	5.40	5.90	0.1875	-0.0075	16.3525	0.1625	-0.08	0.12
7.0	5.90	6.40	0.1325	-0.1200	16.1650	0.1700	-0.07	0.15
7.5	6.40	6.90	0.1525	-0.1350	16.0325	0.2900	-0.07	0.15
8.0	6.90	7.40	0.1850	-0.1050	15.8800	0.4250	-0.10	0.15
8.5	7.40	7.90	0.2500	-0.0900	15.6950	0.5300	-0.10	0.15
9.0	7.90	8.40	0.3250	-0.1200	15.4450	0.6200	-0.10	0.15
9.5	8.40	8.90	0.3225	0.0525	15.1200	0.7400	-0.07	0.18
10.0	8.90	9.40	0.3325	0.2400	14.7975	0.6875	-0.07	0.15
10.5	9.40	9.90	0.4750	0.2550	14.4650	0.4475	-0.10	0.15
11.0	9.90	10.40	0.4625	0.2525	13.9900	0.1925	-0.07	0.18
11.5	10.40	10.90	0.3850	0.2950	13.5275	-0.0600	-0.10	0.10
12.0	10.90	11.40	0.3150	0.2850	13.1425	-0.3550	-0.10	0.15
12.5	11.40	11.90	0.3025	0.4175	12.8275	-0.6400	-0.08	0.13
13.0	11.90	12.40	0.3100	0.2950	12.5250	-1.0575	-0.10	0.15
13.5	12.40	12.90	0.3275	0.1100	12.2150	-1.3525	-0.08	0.15
14.0	12.90	13.40	0.3750	-0.1075	11.8875	-1.4625	-0.10	0.13
14.5	13.40	13.90	0.3675	-0.2675	11.5125	-1.3550	-0.08	0.03
15.0	13.90	14.40	0.4175	-0.4050	11.1450	-1.0875	-0.13	0.15
15.5	14.40	14.90	0.3925	-0.4800	10.7275	-0.6825	-0.07	0.15
16.0	14.90	15.40	0.4575	-0.3475	10.3350	-0.2025	-0.07	0.12
16.5	15.40	15.90	0.4500	-0.2950	9.8775	0.1450	-0.10	0.10
17.0	15.90	16.40	0.4125	-0.2125	9.4275	0.4400	-0.07	0.13
17.5	16.40	16.90	0.4125	-0.1125	9.0150	0.6525	-0.07	0.13
18.0	16.90	17.40	0.3725	-0.0075	8.6025	0.7650	-0.07	0.12
18.5	17.40	17.90	0.3025	0.0275	8.2300	0.7725	-0.08	0.17
19.0	17.90	18.40	0.1000	0.0475	7.9275	0.7450	-0.10	0.13
19.5	18.40	18.90	0.1550	0.1100	7.8275	0.6975	-0.10	0.15


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: 274_half Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 6 Anzahl der Meßschritte: 61
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 11:33
 Nummer der Meßreihe: 0 Datum: 18.07.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 0.5
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
20.0	18.90	19.40	0.1875	0.1750	7.6725	0.5875	-0.08	0.10
20.5	19.40	19.90	0.2800	0.2200	7.4850	0.4125	-0.10	0.15
21.0	19.90	20.40	0.3925	0.2250	7.2050	0.1925	-0.07	0.10
21.5	20.40	20.90	0.4550	0.2575	6.8125	-0.0325	-0.05	0.13
22.0	20.90	21.40	0.5225	0.1375	6.3575	-0.2900	-0.07	0.12
22.5	21.40	21.90	0.6275	0.0825	5.8350	-0.4275	-0.07	0.12
23.0	21.90	22.40	0.5975	0.0925	5.2075	-0.5100	-0.08	0.12
23.5	22.40	22.90	0.3800	0.0850	4.6100	-0.6025	-0.10	0.10
24.0	22.90	23.40	0.2775	0.0950	4.2300	-0.6875	-0.07	0.10
24.5	23.40	23.90	0.1575	0.0800	3.9525	-0.7825	-0.07	0.10
25.0	23.90	24.40	0.1550	0.0350	3.7950	-0.8625	-0.05	0.10
25.5	24.40	24.90	0.0875	0.0550	3.6400	-0.8975	-0.07	0.15
26.0	24.90	25.40	0.0275	0.0525	3.5525	-0.9525	-0.08	0.13
26.5	25.40	25.90	-0.0175	0.0525	3.5250	-1.0050	-0.07	0.13
27.0	25.90	26.40	-0.0175	0.0375	3.5425	-1.0575	-0.07	0.12
27.5	26.40	26.90	0.0500	0.0225	3.5600	-1.0950	-0.10	0.13
28.0	26.90	27.40	0.6050	-0.1375	3.5100	-1.1175	-0.10	0.12
28.5	27.40	27.90	0.6875	-0.1625	2.9050	-0.9800	-0.08	0.12
29.0	27.90	28.40	0.6700	-0.1825	2.2175	-0.8175	-0.05	0.13
29.5	28.40	28.90	0.6000	-0.2025	1.5475	-0.6350	-0.05	0.13
30.0	28.90	29.40	0.5075	-0.2150	0.9475	-0.4325	-0.07	0.15
30.5	29.40	29.90	0.4400	-0.2175	0.4400	-0.2175	-0.10	0.13


INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	274_half
ABSOLUTER MESSSTRECKENVERLAUF:			
MESSUNG: 0 vom: 18.07.24			

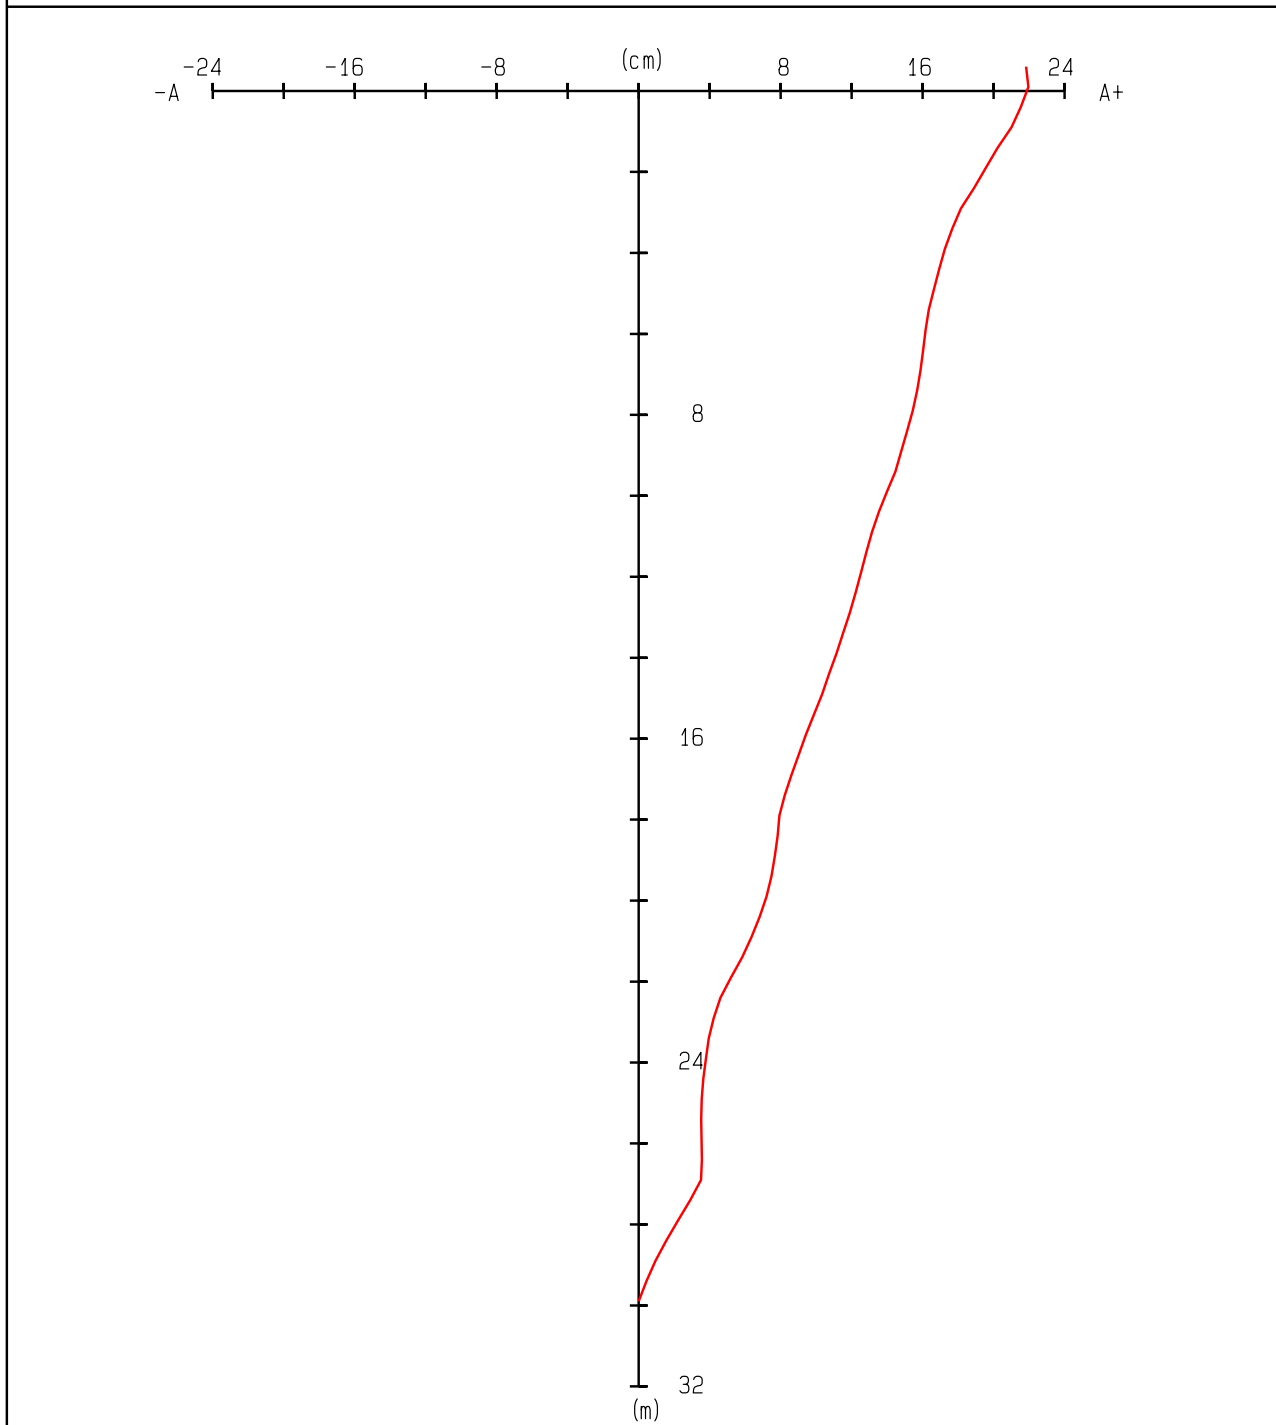

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	274_half
ABSOLUTER MESSSTRECKENVERLAUF:			
MESSUNG: 0 vom: 18.07.24			

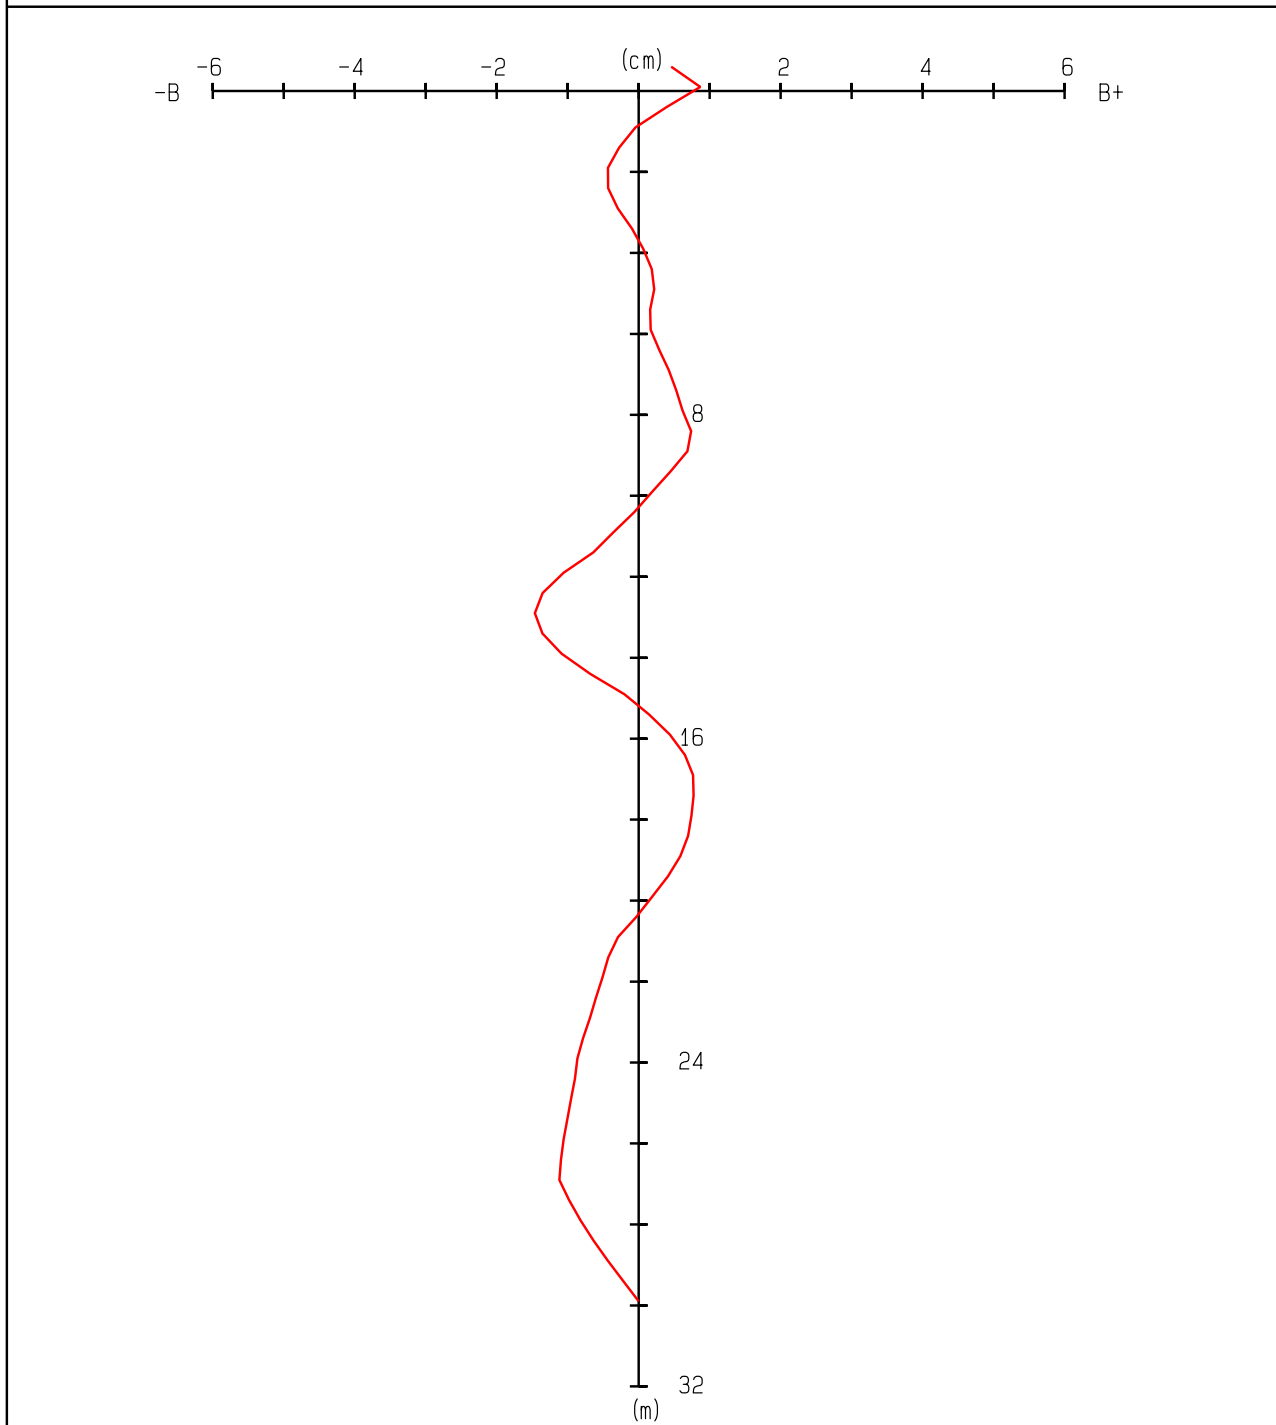

INKLINOMETERMESSUNG

