
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 10:32
 Nummer der Meßreihe: 1 Datum: 31.10.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	-0.10	0.90	1.0350	0.8900	21.9600	0.9500	-0.65	1.70
2.0	0.90	1.90	1.4400	0.3850	20.9250	0.0600	-0.70	1.85
3.0	1.90	2.90	1.4150	-0.1150	19.4850	-0.3250	-0.65	1.85
4.0	2.90	3.90	0.9250	-0.3550	18.0700	-0.2100	-0.65	1.85
5.0	3.90	4.90	0.6100	-0.1700	17.1450	0.1450	-0.70	1.80
6.0	4.90	5.90	0.4950	0.0600	16.5350	0.3150	-0.65	1.90
7.0	5.90	6.90	0.2850	-0.2550	16.0400	0.2550	-0.65	1.85
8.0	6.90	7.90	0.4350	-0.1950	15.7550	0.5100	-0.65	1.85
9.0	7.90	8.90	0.6450	-0.0700	15.3200	0.7050	-0.65	1.80
10.0	8.90	9.90	0.8000	0.4950	14.6750	0.7750	-0.70	1.85
11.0	9.90	10.90	0.8500	0.5450	13.8750	0.2800	-0.70	1.85
12.0	10.90	11.90	0.6150	0.7050	13.0250	-0.2650	-0.65	1.85
13.0	11.90	12.90	0.6350	0.4000	12.4100	-0.9700	-0.65	1.90
14.0	12.90	13.90	0.7450	-0.3850	11.7750	-1.3700	-0.65	1.85
15.0	13.90	14.90	0.8150	-0.9000	11.0300	-0.9850	-0.65	2.10
16.0	14.90	15.90	0.9050	-0.6400	10.2150	-0.0850	-0.65	1.90
17.0	15.90	16.90	0.8200	-0.3250	9.3100	0.5550	-0.70	1.85
18.0	16.90	17.90	0.6600	0.0200	8.4900	0.8800	-0.70	1.80
19.0	17.90	18.90	0.2600	0.1750	7.8300	0.8600	-0.70	1.75
20.0	18.90	19.90	0.4750	0.3950	7.5700	0.6850	-0.75	1.85
21.0	19.90	20.90	0.7850	0.4950	7.0950	0.2900	-0.05	1.85
22.0	20.90	21.90	1.1450	0.2150	6.3100	-0.2050	-0.65	1.85
23.0	21.90	22.90	0.9650	0.1850	5.1650	-0.4200	-0.75	1.85
24.0	22.90	23.90	0.4300	0.2400	4.2000	-0.6050	-0.60	2.30
25.0	23.90	24.90	0.2350	0.1000	3.7700	-0.8450	-0.75	1.80
26.0	24.90	25.90	0.0100	0.1100	3.5350	-0.9450	-0.60	1.90
27.0	25.90	26.90	0.0350	0.0650	3.5250	-1.0550	-0.65	1.85
28.0	26.90	27.90	1.2750	-0.3050	3.4900	-1.1200	-0.65	1.85
29.0	27.90	28.90	1.2700	-0.3750	2.2150	-0.8150	-0.70	1.75
30.0	28.90	29.90	0.9450	-0.4400	0.9450	-0.4400	-0.65	1.90


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 1 Datum: 31.10.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	-0.10 0.90	-0.0150 0.0800	0.00143
2.0	0.90 1.90	-0.1000 0.0900	0.00952
3.0	1.90 2.90	-0.1050 0.0900	0.01000
4.0	2.90 3.90	-0.1100 0.0800	0.01048
5.0	3.90 4.90	-0.1250 0.0750	0.01190
6.0	4.90 5.90	-0.1300 0.0750	0.01238
7.0	5.90 6.90	-0.1500 0.0750	0.01429
8.0	6.90 7.90	-0.1550 0.0650	0.01476
9.0	7.90 8.90	-0.1550 0.0650	0.01476
10.0	8.90 9.90	-0.1550 0.0550	0.01476
11.0	9.90 10.90	-0.1500 0.0550	0.01429
12.0	10.90 11.90	-0.1450 0.0500	0.01381
13.0	11.90 12.90	-0.1400 0.0500	0.01333
14.0	12.90 13.90	-0.1350 0.0450	0.01286
15.0	13.90 14.90	-0.1350 0.0400	0.01286
16.0	14.90 15.90	-0.1400 0.0650	0.01333
17.0	15.90 16.90	-0.1450 0.0650	0.01381
18.0	16.90 17.90	-0.1400 0.0650	0.01333
19.0	17.90 18.90	-0.1300 0.0650	0.01238
20.0	18.90 19.90	-0.1250 0.0550	0.01190
21.0	19.90 20.90	-0.1250 0.0550	0.01190
22.0	20.90 21.90	-0.0650 0.0500	0.00619
23.0	21.90 22.90	-0.0600 0.0500	0.00571
24.0	22.90 23.90	-0.0500 0.0500	0.00476
25.0	23.90 24.90	-0.0450 -0.0100	0.00429
26.0	24.90 25.90	-0.0300 -0.0100	0.00286
27.0	25.90 26.90	-0.0250 -0.0100	0.00238
28.0	26.90 27.90	-0.0200 -0.0050	0.00190
29.0	27.90 28.90	-0.0050 0.0050	0.00048
30.0	28.90 29.90	-0.0050 -0.0050	0.00048

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 274
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZÜGLICH DER MESSUNG:		vom:	0
			18.07.24
— MESSUNG: 1 vom: 31.10.24			

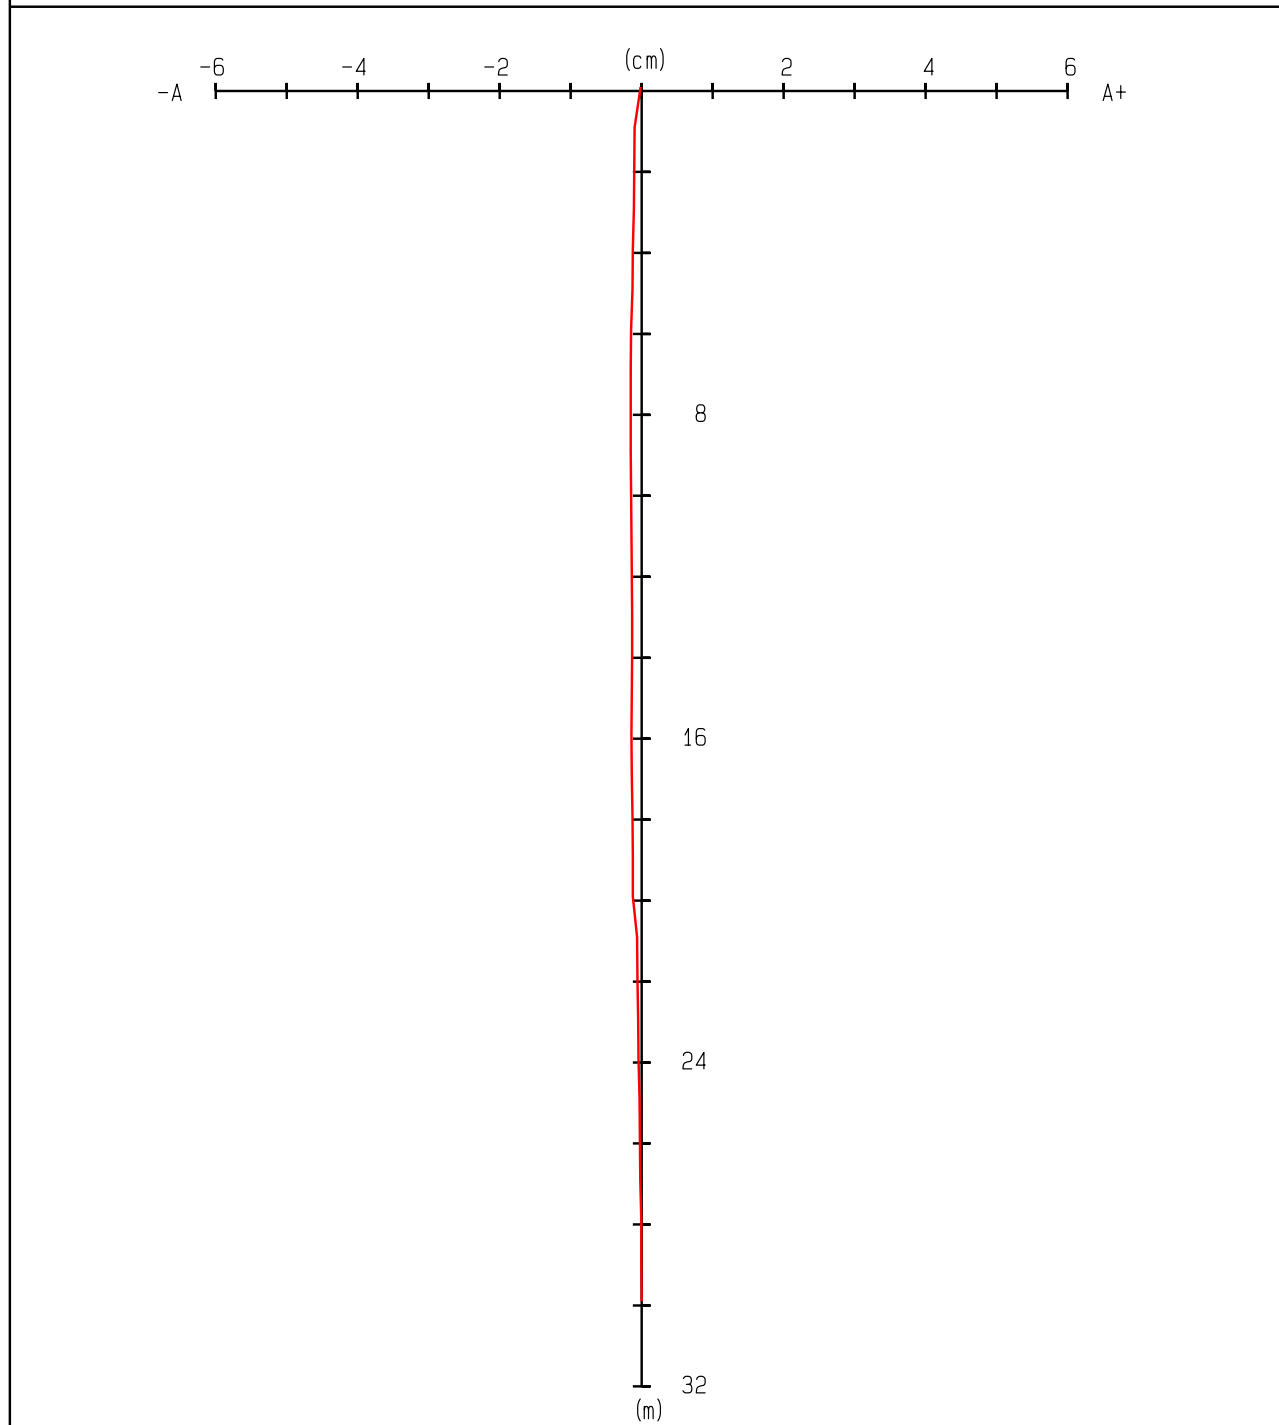

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 274
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZÜGLICH DER MESSUNG:		vom:	0 18.07.24
MESSUNG: 1 vom: 31.10.24			

