
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 14:50
 Nummer der Meßreihe: 4 Datum: 29.07.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-1.0000	1.1850	28.6600	36.5500	-1.20	1.75
2.0	1.13	2.13	-0.4300	1.3000	29.6600	35.3650	-1.10	1.80
3.0	2.13	3.13	0.3500	2.0250	30.0900	34.0650	-1.10	1.75
4.0	3.13	4.13	0.4350	2.5250	29.7400	32.0400	-1.05	1.75
5.0	4.13	5.13	0.2550	2.2700	29.3050	29.5150	-1.15	1.80
6.0	5.13	6.13	0.8300	1.2900	29.0500	27.2450	-1.10	1.80
7.0	6.13	7.13	0.7400	0.7000	28.2200	25.9550	-1.10	1.80
8.0	7.13	8.13	0.7400	0.4100	27.4800	25.2550	-1.10	2.00
9.0	8.13	9.13	1.1000	0.2500	26.7400	24.8450	-1.10	1.80
10.0	9.13	10.13	1.3050	0.1150	25.6400	24.5950	-1.05	1.65
11.0	10.13	11.13	1.4700	0.1800	24.3350	24.4800	-1.10	1.70
12.0	11.13	12.13	1.0850	0.6500	22.8650	24.3000	-1.05	1.80
13.0	12.13	13.13	1.3350	1.2750	21.7800	23.6500	-1.05	1.75
14.0	13.13	14.13	1.7600	1.8150	20.4450	22.3750	-1.00	1.95
15.0	14.13	15.13	2.0200	2.2850	18.6850	20.5600	-1.50	1.65
16.0	15.13	16.13	1.9000	2.0400	16.6650	18.2750	-1.00	1.80
17.0	16.13	17.13	1.6300	1.8450	14.7650	16.2350	-1.10	1.75
18.0	17.13	18.13	1.2100	1.5850	13.1350	14.3900	-1.10	1.75
19.0	18.13	19.13	1.0300	1.4000	11.9250	12.8050	-1.10	1.80
20.0	19.13	20.13	1.1100	1.2050	10.8950	11.4050	-1.10	1.85
21.0	20.13	21.13	1.1250	1.1900	9.7850	10.2000	-1.05	1.80
22.0	21.13	22.13	1.1300	1.3900	8.6600	9.0100	-1.10	1.80
23.0	22.13	23.13	1.1650	1.6100	7.5300	7.6200	-1.25	1.70
24.0	23.13	24.13	1.4250	1.1850	6.3650	6.0100	-1.05	1.65
25.0	24.13	25.13	1.1900	0.9150	4.9400	4.8250	-1.10	1.75
26.0	25.13	26.13	0.6850	0.9450	3.7500	3.9100	-1.05	1.75
27.0	26.13	27.13	0.4600	0.7850	3.0650	2.9650	-1.10	1.75
28.0	27.13	28.13	1.0650	0.9350	2.6050	2.1800	-1.05	1.75
29.0	28.13	29.13	1.5400	1.2450	1.5400	1.2450	-1.10	1.75


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 17.07.24
 Meßreihenr.: 4 Datum: 29.07.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	0.2900 0.0050	0.00769
2.0	1.13 2.13	0.2850 -0.0000	0.00756
3.0	2.13 3.13	0.2450 -0.0100	0.00650
4.0	3.13 4.13	0.2450 -0.0050	0.00650
5.0	4.13 5.13	0.2350 -0.0150	0.00623
6.0	5.13 6.13	0.0200 -0.0500	0.00053
7.0	6.13 7.13	-0.0350 -0.0450	0.00093
8.0	7.13 8.13	-0.0350 -0.0400	0.00093
9.0	8.13 9.13	-0.0550 -0.0050	0.00146
10.0	9.13 10.13	-0.0450 -0.0300	0.00119
11.0	10.13 11.13	-0.0550 -0.0250	0.00146
12.0	11.13 12.13	-0.0400 -0.0500	0.00106
13.0	12.13 13.13	-0.0600 -0.0400	0.00159
14.0	13.13 14.13	-0.0750 -0.0550	0.00199
15.0	14.13 15.13	-0.1150 -0.0850	0.00305
16.0	15.13 16.13	-0.0900 -0.0800	0.00239
17.0	16.13 17.13	-0.0750 -0.0700	0.00199
18.0	17.13 18.13	-0.0700 -0.0600	0.00186
19.0	18.13 19.13	-0.0600 -0.0500	0.00159
20.0	19.13 20.13	-0.0600 -0.0350	0.00159
21.0	20.13 21.13	-0.0700 -0.0250	0.00186
22.0	21.13 22.13	-0.0650 -0.0300	0.00172
23.0	22.13 23.13	-0.0700 -0.0300	0.00186
24.0	23.13 24.13	-0.0600 -0.0400	0.00159
25.0	24.13 25.13	-0.0650 -0.0400	0.00172
26.0	25.13 26.13	-0.0650 -0.0450	0.00172
27.0	26.13 27.13	-0.0650 -0.0400	0.00172
28.0	27.13 28.13	-0.0600 -0.0400	0.00159
29.0	28.13 29.13	-0.0650 -0.0350	0.00172

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZÜGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		17.07.24
—	MESSUNG: 4 vom: 29.07.25	---	MESSUNG: 3 vom: 15.04.25
---	MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	—	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

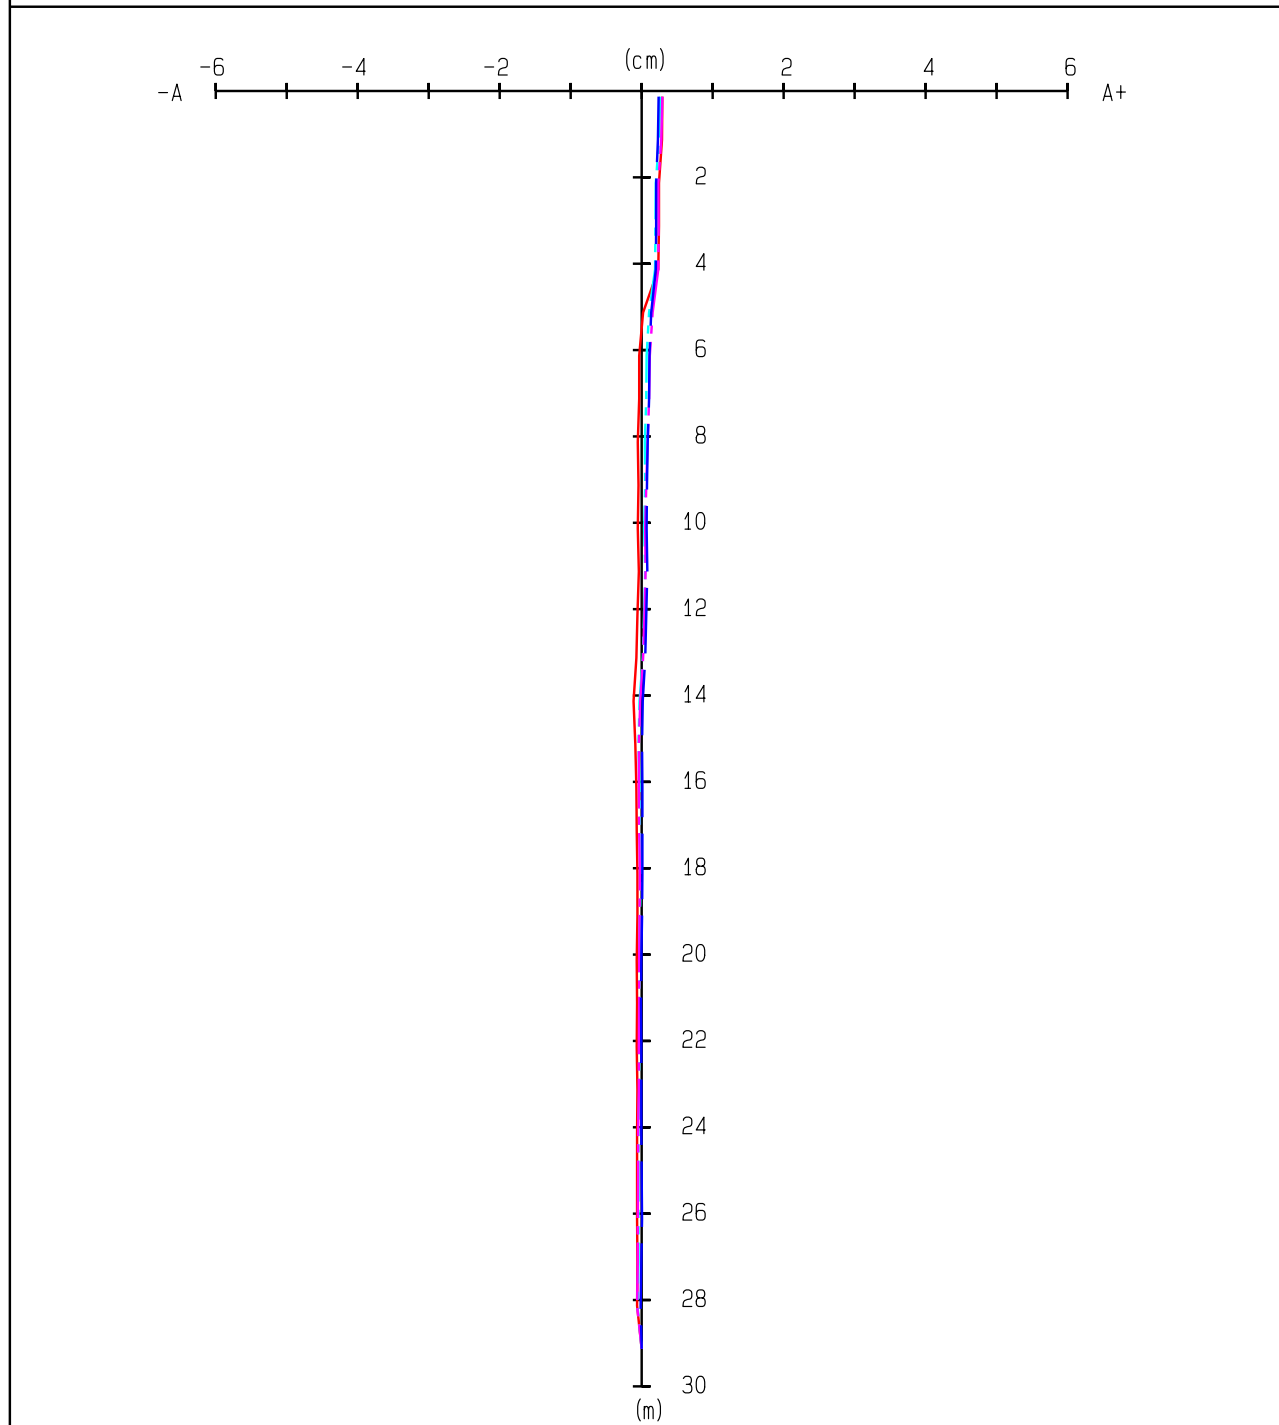

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		17.07.24
—	MESSUNG: 4 vom: 29.07.25	- - -	MESSUNG: 3 vom: 15.04.25
- - -	MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	—	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

